

**Vlaams Energieagentschap**

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW077 Ovenhoek Goddeeris Roeselare**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29/1, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 1, 13, 14 en 16;

Overwegende de aanvraag van Jan Goddeeris d.d. 10 augustus 2018 voor de afwijking voor het bedrijfsgebouw op het terrein te Ovenhoek Roeselare aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 13 september 2018;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van Jan Goddeeris d.d. 4 januari 2019;

BESLUIT:

**Artikel 1.** Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.


**Art. 2.** Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

**Art. 3.** De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

**Art. 4.** De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 1, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 9 september 2016 betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Brussel, .....**07 JAN 2019**.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

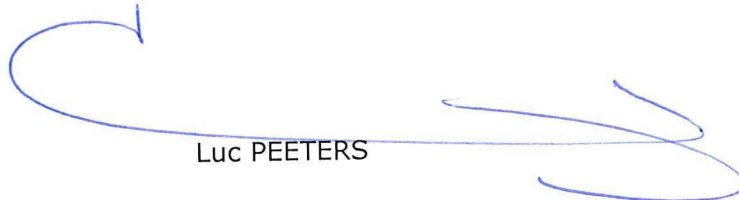

Luc PEETERS

## BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is


Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW077 Ovenhoek Goddeeris Roeselare.

Gebouw	Straat+nummer	Postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	Energieprestatiedossiernummer
Kantoor	Ovenhoek zn (lot 006)	8800	Roeselare	Roeselare 4 Adf/Roeselare, sectie D, nummers 0437A	36015-G-2017-399
Werkplaats	Ovenhoek zn (lot 006)	8800	Roeselare	Roeselare 4 Adf/Roeselare, sectie D, nummers 0437A	36015-G-2017-399

07 JAN 2019

Brussel, .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

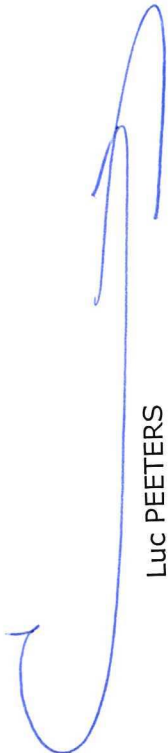

Luc PEETERS

## BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	EPB-software Vlaanderen	EPB-software 3G
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	0,700 (-)	0,700 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,470 (-)	47,0%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ - kantoor	0,97 (-)	97%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}^{(1)(2)}$ - kantoor	0,97 (-)	97%
Rendement koeling $\eta_{equiv,cool,dh}^{(1)}$ - kantoor	0,97 (-)	97%
Rendement bevochtiging $\eta_{equiv,hum,dh}^{(1)}$ - kantoor	0,97 (-)	97%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ - werkplaats	0,97 (-)	97%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}^{(1)(2)}$ - werkplaats	0,97 (-)	97%
Rendement koeling $\eta_{equiv,cool,dh}^{(1)}$ - werkplaats	0,97 (-)	97%
Rendement bevochtiging $\eta_{equiv,hum,dh}^{(1)}$ - werkplaats	0,97 (-)	97%

(1) Begrenzing warmtenet: warmtemeter voor de EPN-eenheid.

(2) Het al dan niet aanwezig zijn van warmteopslag wordt ingerekend conform de conventies van 10.3.3.2 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW077 Ovenhoek Goddeeris Roeselare.

Brussel, ..... 07 JAN 2019 .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Luc PEETERS